


三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

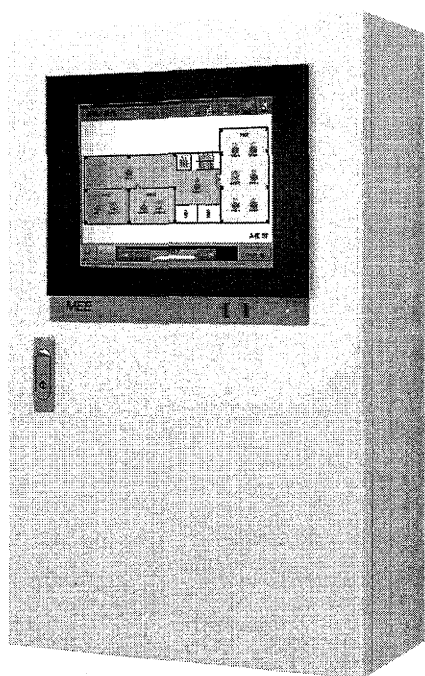

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

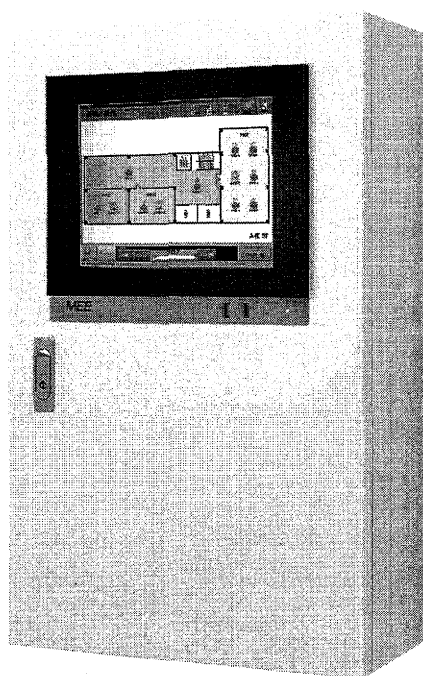

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

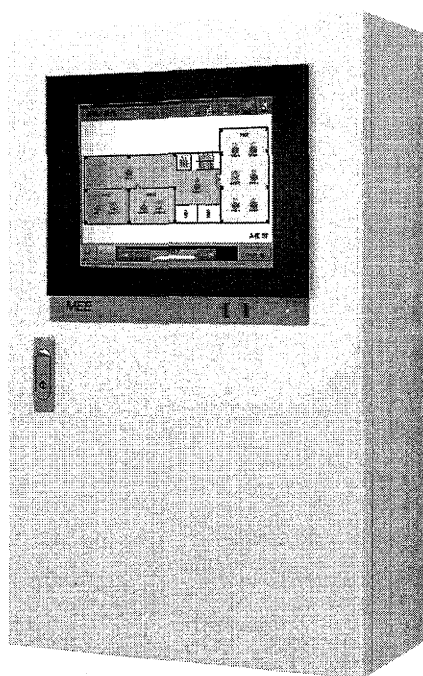

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

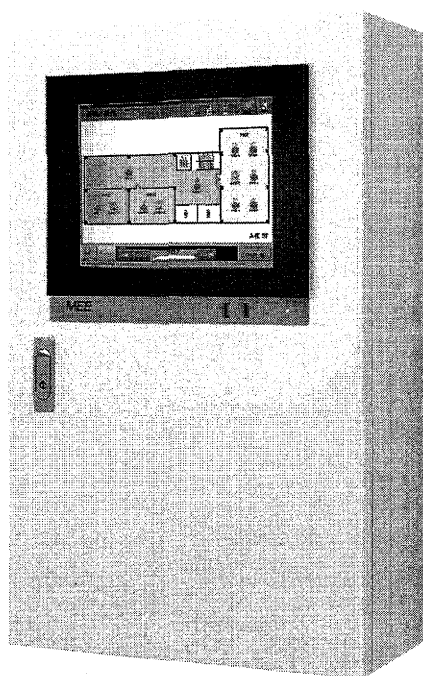

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

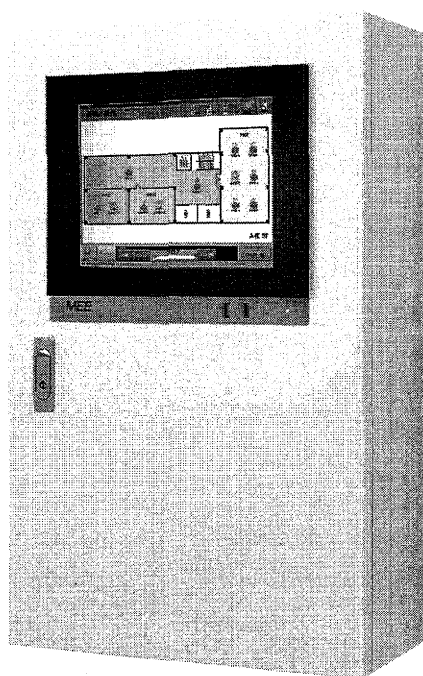

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

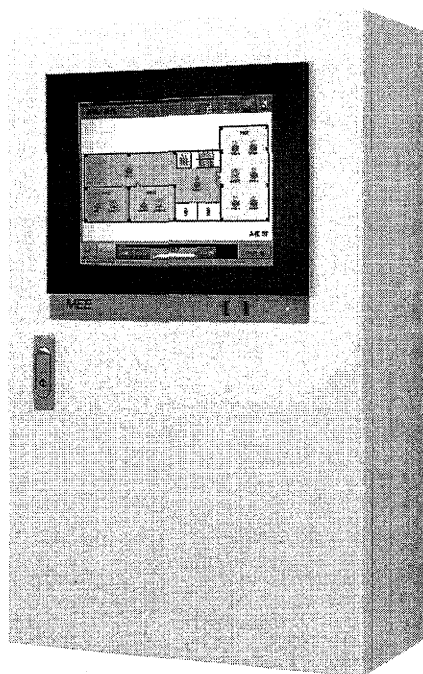

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

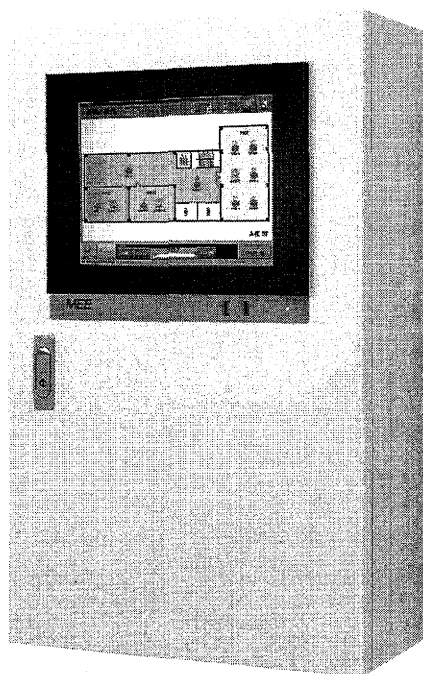

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

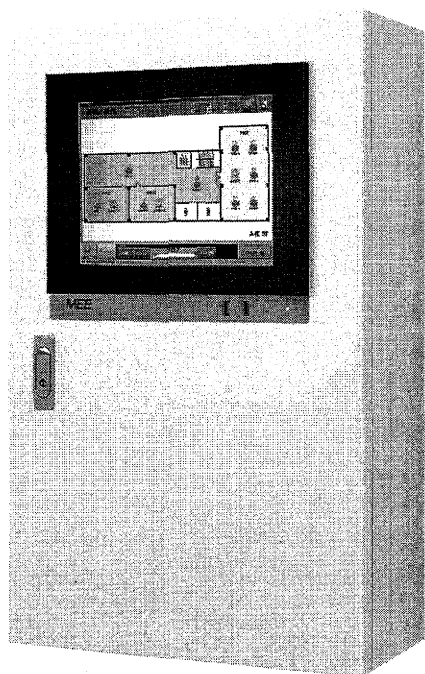

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

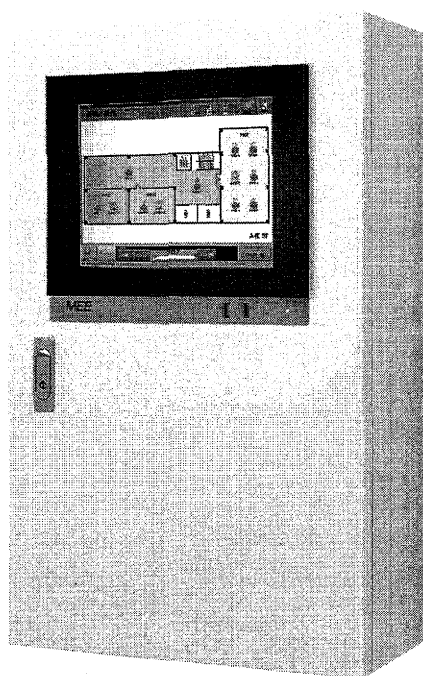

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

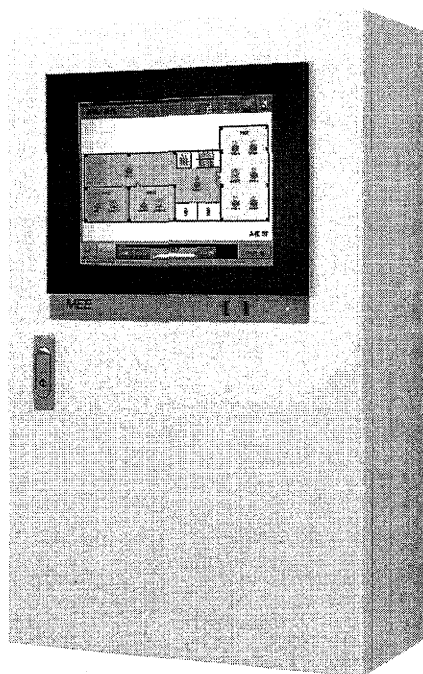

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>


(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

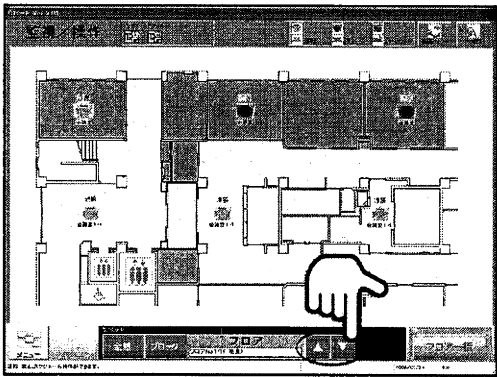	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>


(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

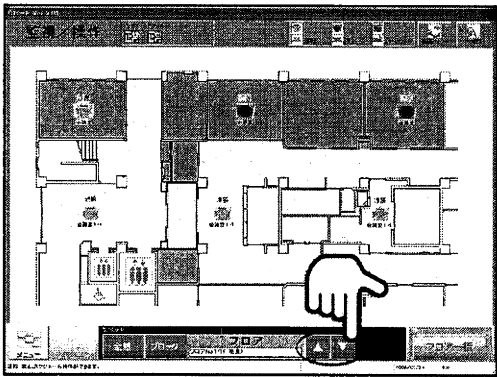	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>


(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

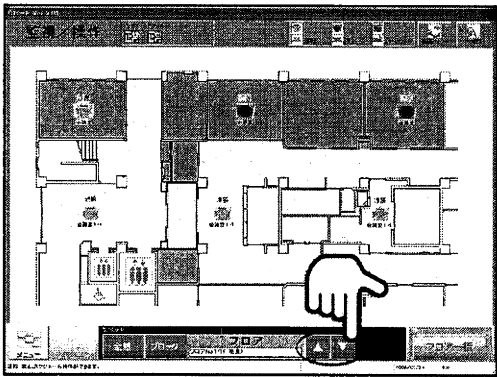	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合

	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		<p>▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。</p>
(ロ)		<p>他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。</p>

(b) 他のフロアの運転状態をモニタする

■ ▲ ▼ ボタンで切り換えるコントローラーの場合


	画面表示 (例)	手順と表示内容
(イ)		▲ ▼ ボタンを押してフロアの画面を切換え表示します。
(ロ)		他のフロアに表示を切換えできます。 表示されたフロアの各機器の運転状態のモニタが可能となります。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

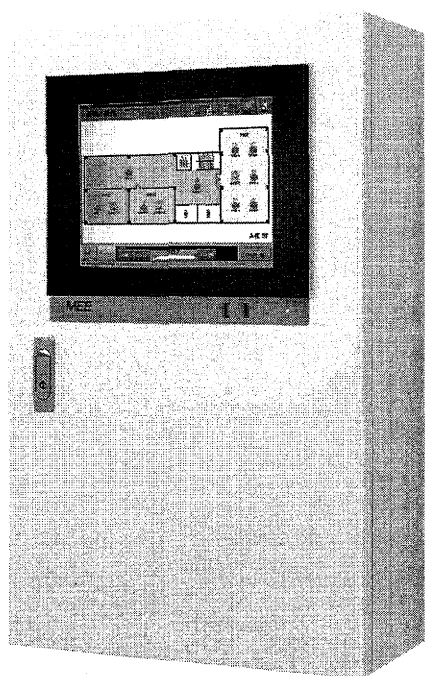

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

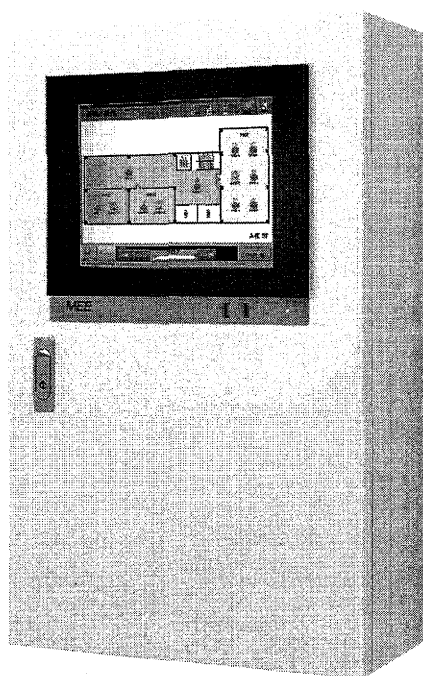

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

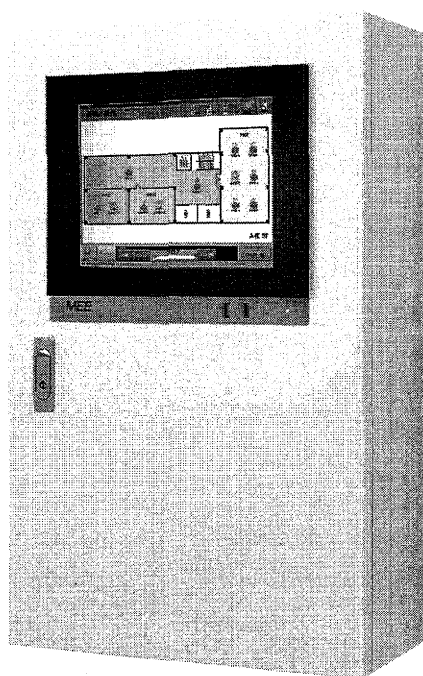

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。


- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。

三菱電機パッケージエアコン対応

タッチパネル式空調コントローラー

取扱説明書(日常操作編)

CB-E50, 100, 150, 200

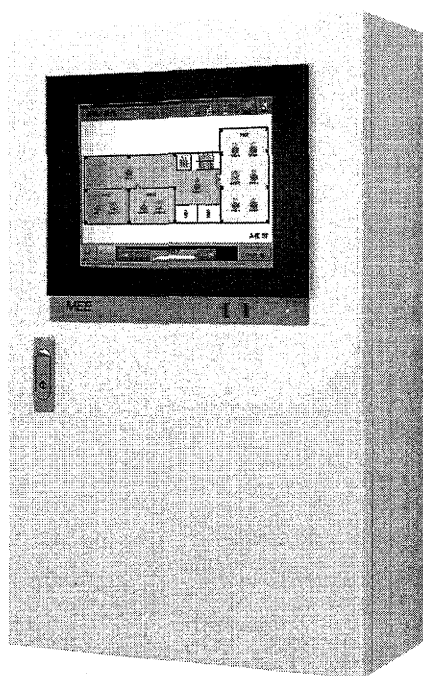

もくじ

1. お使いになる前に	
(1) 安全のために必ずお守りください	1
(2) 各部のなまえ	3
2. 使いかた	
(1) 運転状態の確認	9
(a) フロアの運転状態をモニタする	9
(b) 他のフロアの運転状態をモニタする	10
(c) ブロック別に運転状態をモニタする	13
(d) 全館の運転状態をモニタする	14
(2) 運転・停止について	15
(a) グループ別、運転・停止について	15
(b) フロア一括、運転・停止について	17
(c) ブロック一括、運転・停止について	19
(d) 全館一括、運転・停止について	21
(3) 室温調整のしかた	23
(a) グループ別に設定温度をかえる	23
(4) 各種設定のしかた	25
(a) グループ別に運転モード／連動換気／ 風向／風速の設定をする	25
3. 使いこなすには	
(1) リモコンの操作禁止設定について	26
(2) 画面のコピーについて	27
4. お手入れのしかた・困ったときに	
(1) お手入れ	28
(a) 画面のお掃除をする	28
(2) こんな時には・Q & A	29
(a) 画面のようすがいつもとちがう	29
(b) 故障かな？と思ったら	31
(3) 移設・工事・点検について	32
(4) 仕様	33
保証とアフターサービス	

このたびはMEE三菱電機パッケージエアコン対応タッチパネル式空調コントローラーをお買いもとめいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は、お読みになった後、据付工事説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- お使いになる方が代わる場合には必ず本書をお渡しください。
- お客さまご自身では据付・移設をしないでください(安全や機能の確保ができません)。